


Схема теплоснабжения

- Условно графические обозначения
-  Трубопроводы демонтажа
 -  Потребители БМК 26 МВт
 -  Потребители БМК 18 МВт
 -  Потребители БМК 400 и 200 Вт
 -  Потребители БМК 2 МВт
 -  Потребители БМК 8 МВт
 -  Место размещения БМК, тепловая производительность

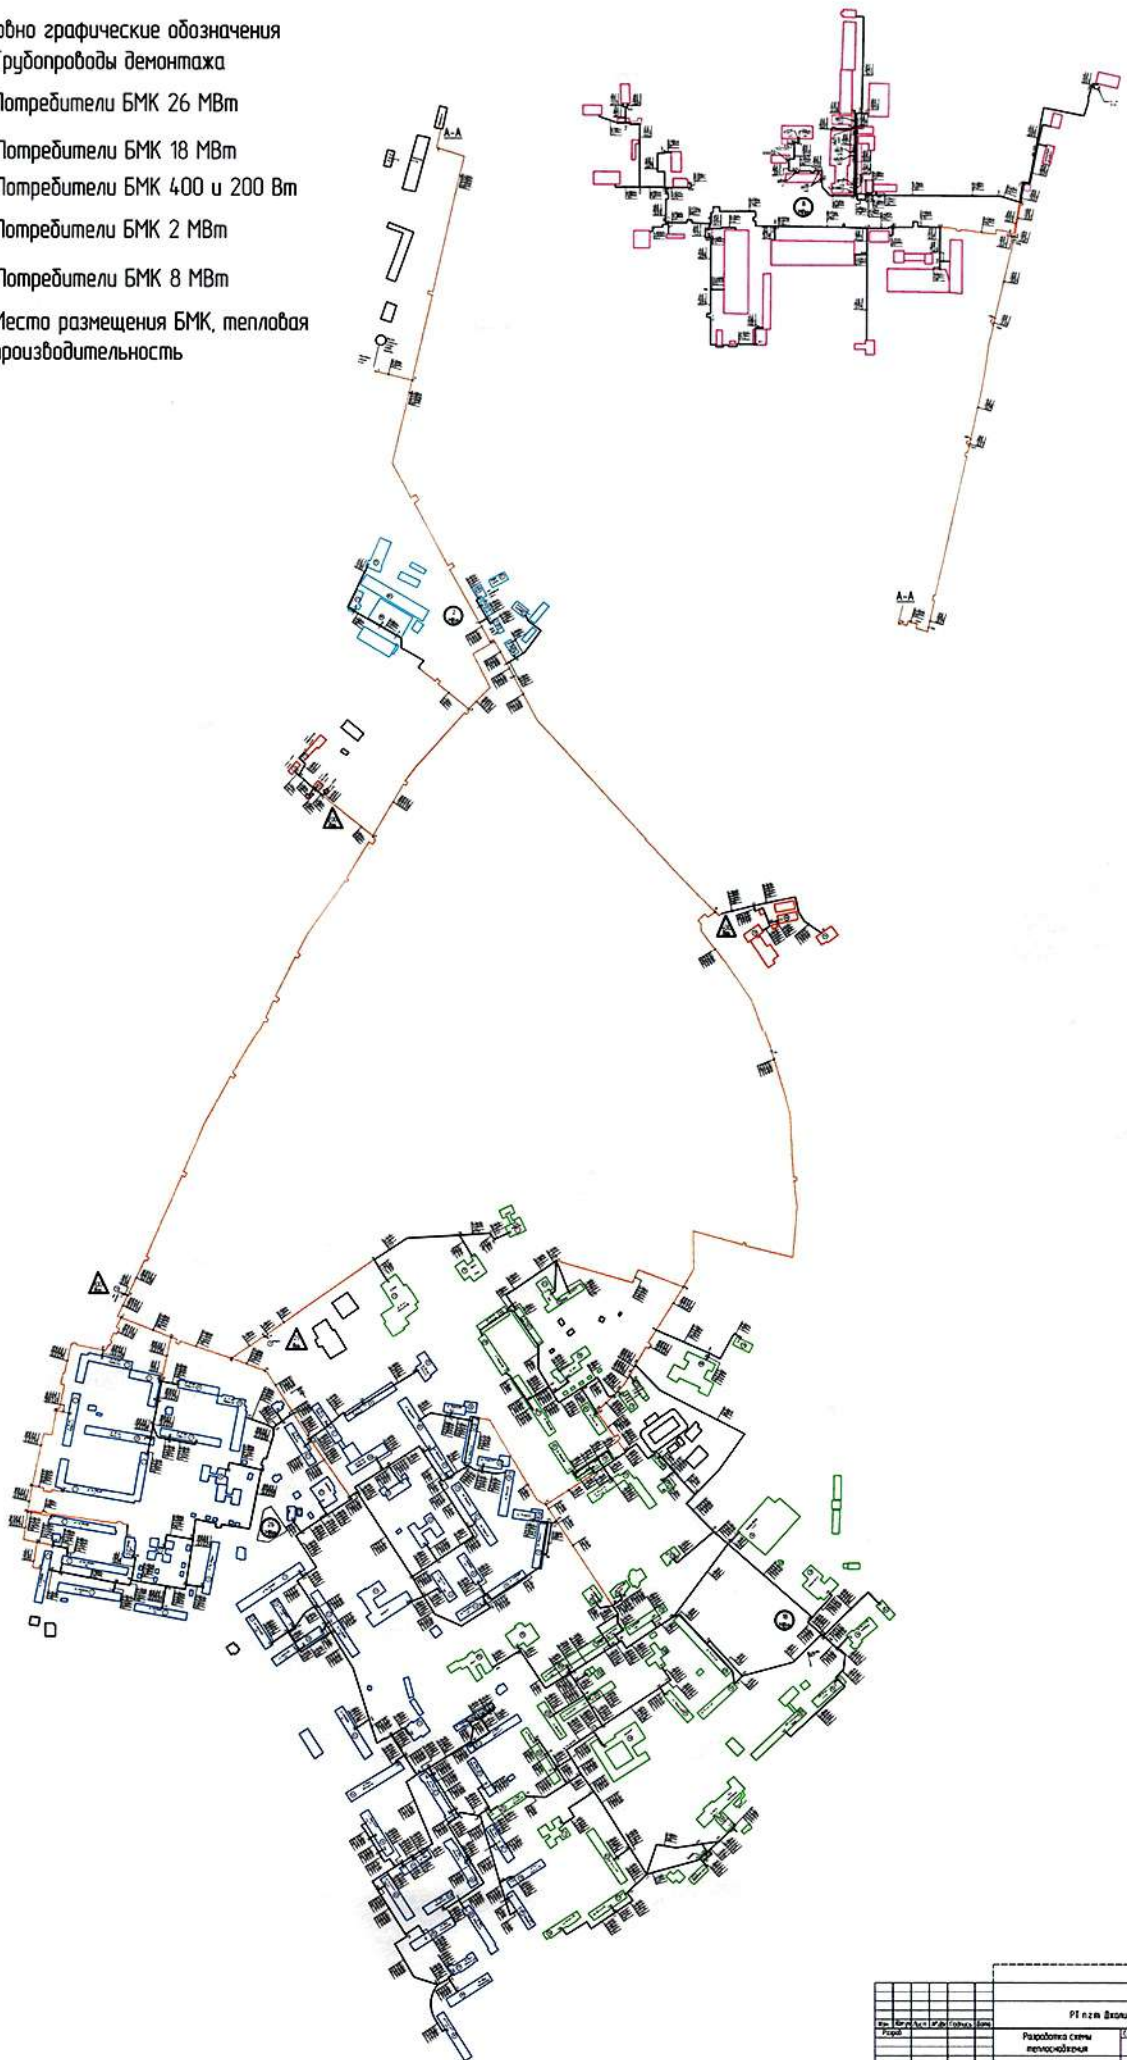

				ТС ГВС 2022			
				Р1 п.г.м. Високий			
№	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	Исполн.
Рисунг	Разработка схемы	Листов	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
И.с.м.	Схема теплоснабжения	Р	1	1			
				А2 4-контурный ПТС			